

Distancia entre agujeros de fijación (D). Los tornillos de montaje no están incluidos.

Tc max=105°C  
Risk group(EN 62471:2008)=1

El cable de instalación debe soportar una temperatura de 110°C. El cable manguera debe ser de 3x1 mm². Se necesita un profesional cualificado para realizar la instalación.

No acumular el exceso de cable dentro de la luminaria.

Indicaciones generales de seguridad: la información sobre las condiciones de uso de las luminarias tales como clase, IP, IK etc...pueden consultarse tanto en la etiqueta de la luminaria como en nuestra página web [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com).

Los esquemas de cableado se detallan en la página 2 de este documento.

### EQUIPO ELECTRÓNICO

**S:** On/Off.  
**DB:** DALI. Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.

11W / 350mA

311MOV.1-I863  
311MOV.1-I864  
311MOV.1-I865  
311MOV.1-I866  
311MOV.1-I867  
311MOV.1-I868

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [16.02.2022]

# Instrucciones de instalación. Cables de alimentación a red

- Tipo de cableado y sección transversal
- Cable de sección transversal de 0,5-1,5mm<sup>2</sup>. Pele unos 8,5-9,5 mm del aislamiento de los cables para garantizar un correcto funcionamiento de los terminales.
- Use un solo cable para cada conector de terminal.
- Use un borne de conexión para cada cable.
- La instalación puede requerir el asesoramiento de una persona cualificada.
- Luminarias individuales aptas para uso interior (no exterior).


# Indicaciones del cableado

- Los cables deben funcionar por separado de las conexiones de la red eléctrica y los cables de la red eléctrica para garantizar buenas condiciones de EMC.
- La longitud máxima del cable secundario es de 2 m (circuito de 4 m). La conmutación secundaria no está permitida.
- El cableado incorrecto puede dañar el módulo LED.
- El driver LED no tiene protección de polaridad inversa en el lado del secundario. Una polaridad incorrecta puede dañar el módulo led sin protección de polaridad inversa.


Liberación del cableado



Circuito S: ON/OFF Equipo electrónico de corriente constante.

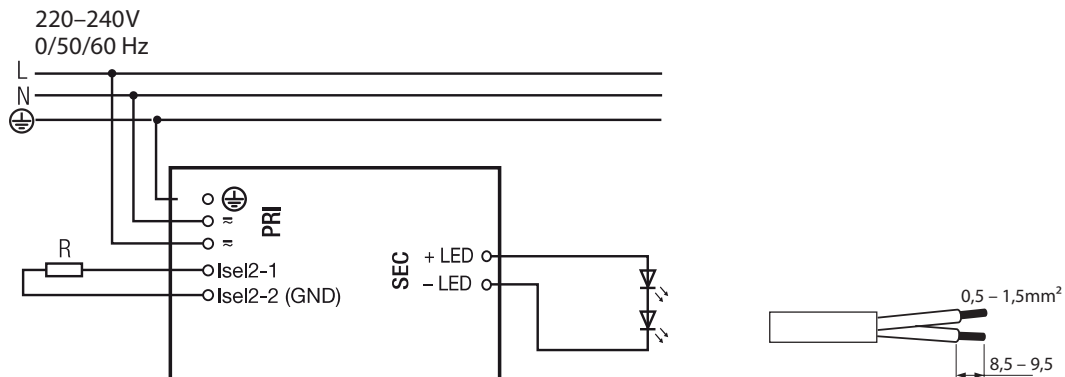

Circuito D: DALI

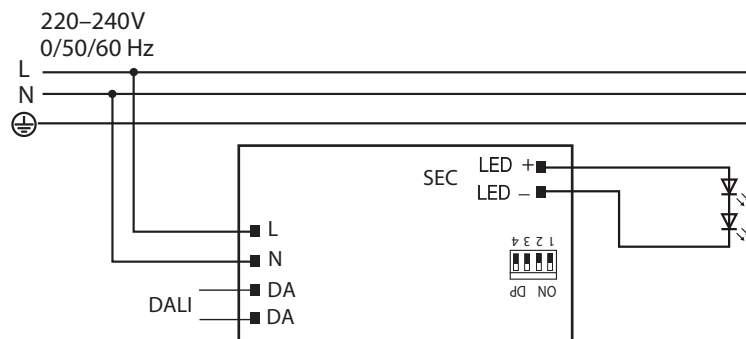

I-LED	P <sub>rated</sub>	1	2	3	4	I-LED	P <sub>rated</sub>	1	2	3	4
150 mA	7,8 W	0	1	0	0	450mA	23,4 W	1	0	1	0
200 mA	10,4 W	0	1	0	1	500mA	26 W	1	0	1	1
250 mA	13 W	0	1	1	0	550mA	26,1 W	1	1	0	0
300 mA	15,6 W	0	1	1	1	600mA	26,1 W	1	1	0	1
350 mA	18,2 W	1	0	0	0	650mA	26 W	1	1	1	0
400 mA	20,8 W	1	0	0	1	700mA	26,3 W	1	1	1	1

- La longitud máxima del cable secundario es de 1,5m.

