

Tc max=105°C  
Risk group(EN 62471:2008)=1

El cable d'instal·lació ha de suportar una temperatura de 110°C. El cable mànega ha de ser de 3x1 mm². És necessari que la instal·lació l'efectuï un professional qualificat.

No acumuli l'excés de cable a dins de la lluminària.

Indicacions generals de seguretat: la informació sobre les condicions d'ús de les lluminàries tals com classe, IP, IK etc...poden consultar-se tant a l'etiquetatge de la lluminària com a la nostra pàgina web [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com).

Els esquemes de cablejat es detallen a la pàgina 2 d'aquest document.

**EQUIPAMENT ELECTRÒNIC**

**S:** On/Off.

**DB:** DALI. Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

Distància entre orificis de fixació (D). Els cargols de muntatge no estan inclosos.

# **Instruccions d'instal·lació. Cables d'alimentació a xarxa.**

- Tipus de cablejat i secció transversal:
- Cable de secció transversal 0,5 -1,5mm².
- Pelar uns 8,5-9,5 mm de l'aïllament dels cables per garantir un correcte funcionament dels terminals.
- Utilitzi només un cable per cada connector del terminal.
- Utilitzi un born de connexió per cada cable.
- La instal·lació pot necessitar l'assessorament d'una persona qualificada.
- Luminàries individuals aptes per a ús interior (no exterior).

# **Indicacions del cablejat**


- Els cables han de funcionar per separat de les connexions i cables de la xarxa elèctrica per garantir unes bones condicions de EMC.
- La llargada màxima del cable secundari és de 2 m (circuit de 4 m). La commutació secundària no està permesa.
- El cablejat incorrecte pot fer malbé el mòdul LED.
- El driver LED no té protecció de polaritat inversa en el costat del secundari. Una polaritat incorrecta pot fer malbé el mòdul led sense protecció de polaritat inversa.

Alliberament del cable




Prémer avall i extreure el cable frontal.

Circuit S: ON/OFF Equip electrònic de corrent constant.



Circuit D: DALI

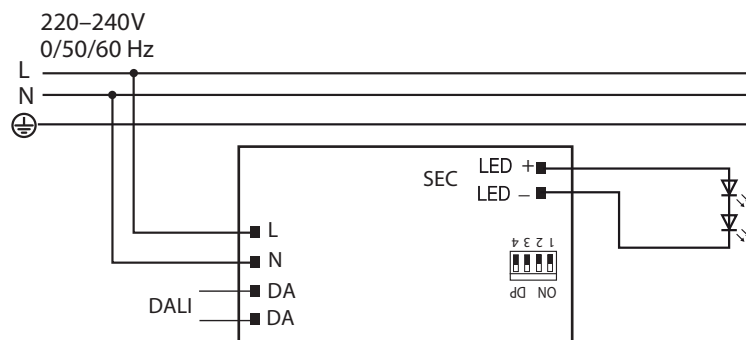

| I-LED  | P <sub>rated</sub> | 1 | 2 | 3 | 4 | I-LED | P <sub>rated</sub> | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|--------------------|---|---|---|---|-------|--------------------|---|---|---|---|
| 150 mA | 7,8 W              | 0 | 1 | 0 | 0 | 450mA | 23,4 W             | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 200 mA | 10,4 W             | 0 | 1 | 0 | 1 | 500mA | 26 W               | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 250 mA | 13 W               | 0 | 1 | 1 | 0 | 550mA | 26,1 W             | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 300 mA | 15,6 W             | 0 | 1 | 1 | 1 | 600mA | 26,1 W             | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 350 mA | 18,2 W             | 1 | 0 | 0 | 0 | 650mA | 26 W               | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 400 mA | 20,8 W             | 1 | 0 | 0 | 1 | 700mA | 26,3 W             | 1 | 1 | 1 | 1 |

- La llargada màxima del cable secundari és de 1,5m.

