

	<p>Tc max=105°C Risk group(EN 62471:2008)=1</p>	<p>Indicaciones generales de seguridad: la información sobre las condiciones de uso de las luminarias tales como clase, IP, IK etc...pueden consultarse tanto en la etiqueta de la luminaria como en nuestra página web www.rovasi.com.</p> <p>Los esquemas de cableado se detallan en la página 2 de este documento.</p> <p>EQUIPO ELECTRÓNICO</p> <p>S: On/Off. D: DALI/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION. B: Bluetooth Casambi.</p> <p>ACCESORIOS</p>	<p>17W / 500mA</p> <p>904MOV.1-T869 904MOV.1-T870 904MOV.1-T871 904MOV.1-T872 904MOV.1-T873 904MOV.1-T874 904MOV.1-T875 904MOV.1-T876 904MOV.1-T877 904MOV.1-T878 904MOV.1-T879 904MOV.1-T880 904MOV.1-T881 904MOV.1-T882 904MOV.1-T883 904MOV.1-T884 904MOV.1-T885 904MOV.1-T886 904MOV.1-T887 904MOV.1-T888 904MOV.1-T889 904MOV.1-T890 904MOV.1-T891 904MOV.1-T892 904MOV.1-T893 904MOV.1-T894 904MOV.1-T895 904MOV.1-T896 904MOV.1-T897 904MOV.1-T898 904MOV.1-T899 904MOV.1-T900</p>
--	---	--	---

--	--	--	--

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [25.03.2021]

Instrucciones de instalación. Cables de alimentación a red



- Tipo de cableado y sección transversal
- Cable de sección transversal de 0,2-0,5mm² Pele unos 8,5-9,5 mm del aislamiento de los cables para garantizar un correcto funcionamiento de los terminales.
- Use un solo cable para cada conector de terminal.
- Use un borne de conexión para cada cable.
- La instalación puede requerir el asesoramiento de una persona cualificada.
- Luminarias individuales aptas para uso interior (no exterior).

Indicaciones del cableado

- Todas las conexiones deben mantenerse lo más cortas posibles para garantizar un buen comportamiento EMI.
- La longitud máxima del cable secundario es de 200mm. La conmutación secundaria no está permitida.
- El cableado incorrecto puede dañar el módulo LED.



Circuito **S: ON/OFF** Equipo electrónico de corriente constante.

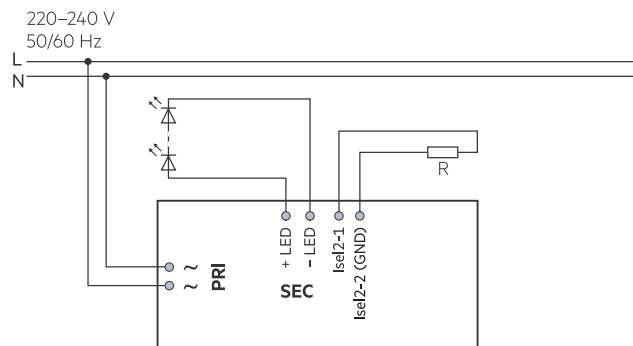

Instrucciones de instalación. Cables de alimentación a red



- Tipo de cableado y sección transversal
- Cable de sección transversal de 0,2-0,5mm² Pele unos 8,5-9,5 mm del aislamiento de los cables para garantizar un correcto funcionamiento de los terminales.
- Use un solo cable para cada conector de terminal.
- Use un borne de conexión para cada cable.
- La instalación puede requerir el asesoramiento de una persona cualificada.
- Luminarias individuales aptas para uso interior (no exterior).

Indicaciones del cableado

- Todas las conexiones deben mantenerse lo más cortas posibles para garantizar un buen comportamiento EMI.
- La longitud máxima del cable secundario es de 200mm. La conmutación secundaria no está permitida.
- El cableado incorrecto puede dañar el módulo LED.



Circuito **D: DALI/DSI/SwitchDIM/corridorFUNCTION**

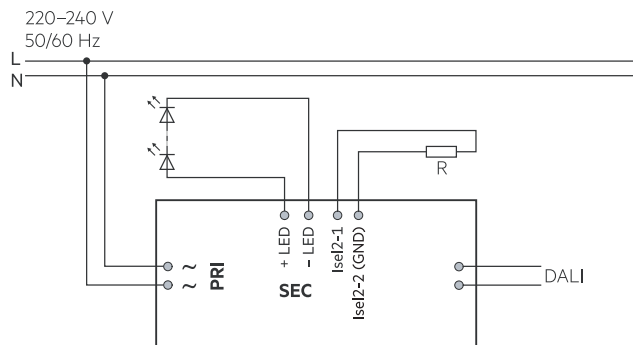

Circuito **B: basicDIM Wireless**

