

Tc max=105°C  
Risk group(EN 62471:2008)=1

Indicaciones generales de seguridad: la información sobre las condiciones de uso de las luminarias tales como clase, IP, IK etc...pueden consultarse tanto en la etiqueta de la luminaria como en nuestra página web [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com).

Los esquemas de cableado se detallan en la página 2 de este documento.

**EQUIPO ELECTRÓNICO**

**S:** On/Off.  
**D:** DALI/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION.  
**B:** Bluetooth Casambi.

**ACCESORIOS**

30W / 900mA

914MOV.1-T1110  
914MOV.1-T1111  
914MOV.1-T1112  
914MOV.1-T1113  
914MOV.1-T1114  
914MOV.1-T1115  
914MOV.1-T1140  
914MOV.1-T1141  
914MOV.1-T1142  
914MOV.1-T1143  
914MOV.1-T1144  
914MOV.1-T1145  
914MOV.1-T1146


La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [25.03.2021]

#### Instrucciones de instalación. Cables de alimentación a red



- Tipo de cableado y sección transversal
- Cable de sección transversal de 0,2-0,5mm<sup>2</sup> Pele unos 8,5-9,5 mm del aislamiento de los cables para garantizar un correcto funcionamiento de los terminales.
- Use un solo cable para cada conector de terminal.
- Use un borne de conexión para cada cable.
- La instalación puede requerir el asesoramiento de una persona cualificada.
- Luminarias individuales aptas para uso interior (no exterior).

#### Indicaciones del cableado

- Todas las conexiones deben mantenerse lo más cortas posibles para garantizar un buen comportamiento EMI.
- La longitud máxima del cable secundario es de 200mm. La conmutación secundaria no está permitida.
- El cableado incorrecto puede dañar el módulo LED.



Circuito **S: ON/OFF** Equipo electrónico de corriente constante.

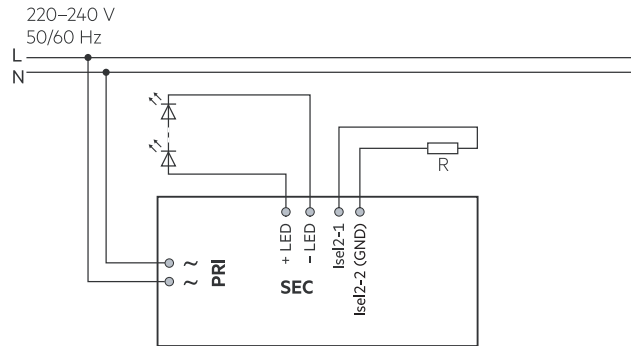


#### Instrucciones de instalación. Cables de alimentación a red



- Tipo de cableado y sección transversal
- Cable de sección transversal de 0,2-0,5mm<sup>2</sup> Pele unos 8,5-9,5 mm del aislamiento de los cables para garantizar un correcto funcionamiento de los terminales.
- Use un solo cable para cada conector de terminal.
- Use un borne de conexión para cada cable.
- La instalación puede requerir el asesoramiento de una persona cualificada.
- Luminarias individuales aptas para uso interior (no exterior).

#### Indicaciones del cableado

- Todas las conexiones deben mantenerse lo más cortas posibles para garantizar un buen comportamiento EMI.
- La longitud máxima del cable secundario es de 200mm. La conmutación secundaria no está permitida.
- El cableado incorrecto puede dañar el módulo LED.



Circuito **D: DALI/DSI/SwitchDIM/corridorFUNCTION**

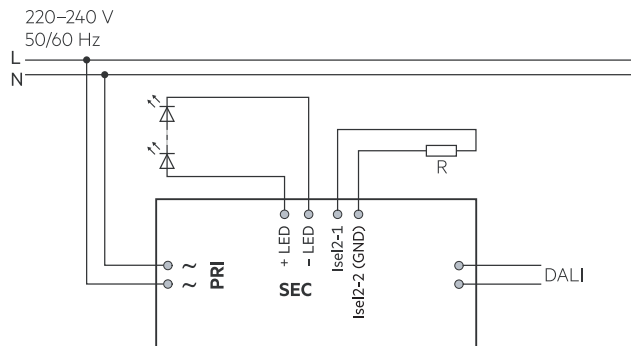

Circuito **B: basicDIM Wireless**

